

**Site :** SABLIERES LONGEVILLOISES  
**Granulats :** SOUS PRODUIT INDUSTRIEL - NF P 11 300


**Client :** SABLIERES LONGEVILLOISES  
 Etang du Merbette  
 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD

**Dossier LC 19/054 : Analyse de fabrication de Matériaux - LONGEVILLE LES ST AVOLD**


Prélèvement n° <b>LE 19/4082</b>	Prélevé le 03/09/2019 (Réalisé le 05/09/2019)
Agent Préleveur :	S. RAPIN
Mode :	Sur Stock
Opérateur Labo :	F. BECQUER

Information Granulats	
Lieu de Prélèvement	Sablrière de Longeville les St Avold
Description matériau	Scalpage démolition

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage		8.5 %			EN 1097-5
Teneur en fines		8.0 %			EN 933-1
Valeur de Bleu d'un Sol		0.124 g			P 94-068
Classification GTR		B3			NF P 11-300

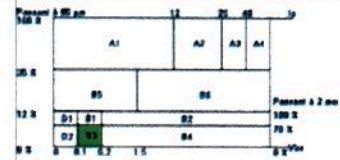

Tamis	mini	%tamisat	maxi	incertitude
40.000		100.0		
31.500		91.5		
25.000		76.8		
20.000		68.2		
16.000		62.9		
14.000		59.1		
12.500		56.6		
10.000		52.0		
8.000		47.6		
6.300		44.1		
5.000		41.2		
4.000		38.6		
2.000		33.1		
1.000		28.1		
0.500		22.5		
0.200		12.1		
0.080		8.0		

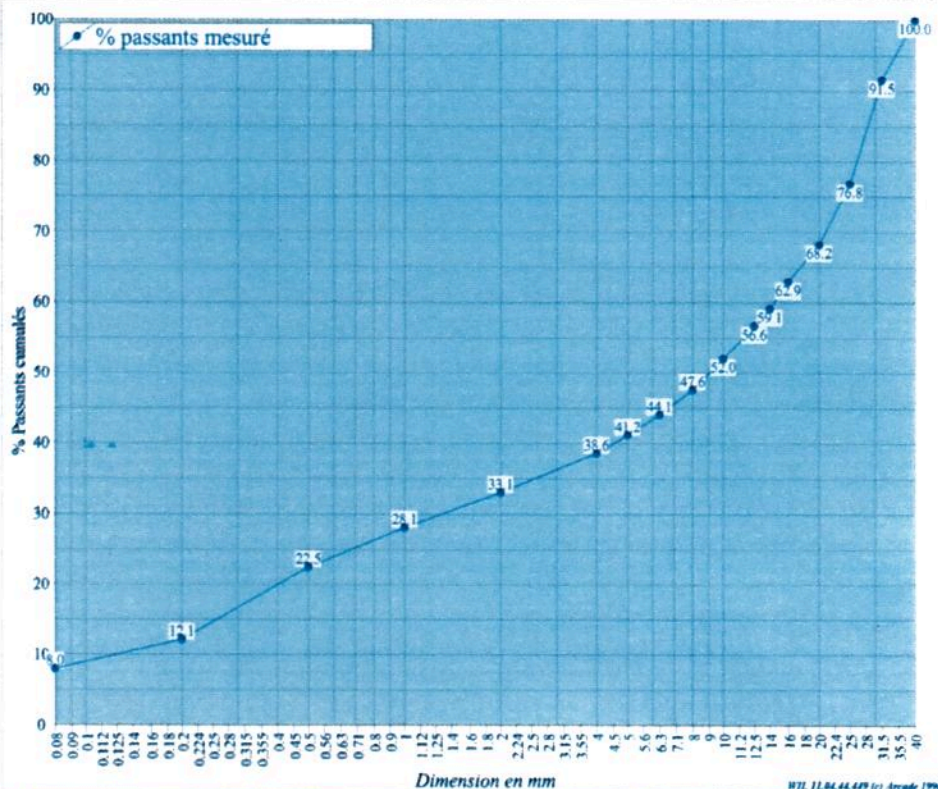

**CONCLUSION**

**OBSERVATION**

S.RAPIN - GERANT

- Gran 0/31,5 classe B3 par équivalence  
 (granulats sable NF P11-300)  
 - Gran 0/31,5 classe F71 (Matériau de  
 démolition)

Utilisable uniquement en remblais de  
 faible réseau - partie PIR qualifié q4.

le 03/09/2019